

Технічний опис

Автоматичні регулятори тиску «після себе» AFD / VFG2 (21) – для води; AFD / VFGS2 – для пари

Загальні дані



AFD/VFG2 (21) – це автоматичні регулятори тиску «після себе» (редуктори) прямої дії, які використовуються в першу чергу в системах централізованого теплопостачання.

Клапан регулятора AFD закривається тоді, коли тиск в точці відбору імпульсу (тобто – після регулятора) – зростає.

Регулятор AFD/VFG... складається із регулювального клапану VFG2, VFG21 або VFGS2, регулювального елемента AFD та однієї імпульсної трубки AF. Регулювальний елемент AFD в свою чергу складений з мембранного блоку з однією мембраною

та налагоджувальної пружини, для налаштування необхідного для підтримання значення тиску.

Регулювальні клапани:

VFG2 – для води, ущільнення конусу (золотнику) метал/метал;

VFG21 – для води, ущільнення конусу (золотнику) пружне (EPDM);

VFGS2 – для водяної пари, ущільнення конусу (золотнику) метал/метал.

Основні характеристики:

- Номінальний діаметр, DN: 15 ... 250 мм.
- Максимальна пропускна здатність, k_{vs} : 4 ... 400 м³/год.
- Номінальний тиск, PN: 16, 25, 40 бар.
- Діапазони налаштування Δp_s : 0,05-0,35 / 0,1-0,7 / 0,15-1,5 / 0,5-3,0 / 1,0-6,0 / 3,0-12,0 / 8,0 – 16,0 бар
- Регульоване середовище: **VFG2, VFG21** – підготовлена вода/водний розчин гліколю до 30 %, температурою 2 / 150 / 200 °С. **VFGS2** – водяна пара, підготовлена вода/водний розчин гліколю до 30 %, температурою 2...200 / 300 / 350 °С.
- З'єднання: фланці.
- Відповідають вимогам Директиви 97/23/ЕС «Обладнання, що працює під тиском».

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Приклад замовлення 1:
Регульоване середовище – підготовлена вода.
Регулятор тиску «після себе», DN 65мм, PN25, $T_{\text{макс.}}$ 150 °С, діапазон налаштування Δp_s 0,15...1,5 бар, фланці;

- 1 × рег. клапан VFG2, DN65, k_{vs} 50, PN25
Код № **065B2407**
- 1 × рег. елемент AFD, з діапазоном налаштування Δp_s 0,15...1,5 бар
Код № **003G1005**
- 1 × імпульсна трубка AF,
Код № **003G1391**

Всі складові частини регуляторів AFD/VFG поставляються окремо. Складання регулятора відбувається безпосередньо перед його монтажем.

Регулювальні елементи AFD

	Діапазон налаштування тиску, бар		Для клапанів DN, мм	Код №
	0,05-0,35		15-250	003G1006
	0,1-0,7			003G1004
	0,15-1,5			003G1005
	0,5-3		15-125	003G1003
	1-6			003G1002
	1-6		150-250	003G1413
	3-12			003G1001
	8-16		15-125	003G1000

Регулювальні клапани VFG2 (ущільнення конусу – металеве)

DN, мм	k_{vs} , м ³ /год	З'єднання	$T_{\text{макс.}}$, °С	Код №		Код №				
				PN 16	PN 25	PN 40				
15	4,0	Фланці, згідно стандарту EN1092-1	150	065B2388	200 ¹⁾	065B2401	065B2411			
20	6,3			065B2389		065B2402	065B2412			
25	8,0			065B2390		065B2403	065B2413			
32	16			065B2391		065B2404	065B2414			
40	20			065B2392		065B2405	065B2415			
50	32			065B2393		065B2406	065B2416			
65	50			065B2394		065B2407	065B2417			
80	80			065B2395		065B2408	065B2418			
100	125			065B2396		065B2409	065B2419			
125	160			065B2397		065B2410	065B2420			
150	280			065B2398		–	065B2421			
200	320			065B2399		150	–	065B2422		
250	400			065B2400		–	065B2423			
Клапани з подовженим корпусом										
150	280					–	–	–	065B2427	
200	320					–	–	–	065B2428	
250	400		–	–	–	065B2429				

¹⁾ при температурах більше 150 °С (для DN 15-250 мм) використовувати тільки разом із охолоджувачами імпульсів (див. «Додаткове приладдя»)

Номенклатура та коди для оформлення замовлень (продовження)
Приклад замовлення 2:

Регульоване середовище – водяна пара.

Регулятор тиску «після себе»,

DN 65 мм, PN25, T_{макс.} 250 °C,

діапазон налаштування

Δp_s 1,0...6,0 бар, фланці;

- 1 × рег. клапан VFGS2, DN65, k_{vs} 50, PN25

Код № 065B2407

- 1 × подовжувач штоку клапану ZF4

Код № 003G1394

- 1 × рег. елемент AFD, з діапазоном налаштування

Δp_s 1,0...6,0 бар

Код № 003G1014


- 1 × імпульсна трубка AF,

Код № 003G1391

- 1 × охолоджувач імпульс V1,

Код № 003G1392

Всі складові частини регуляторів AFD/VFG поставляються окремо. Складання регулятора відбувається безпосередньо перед його монтажем.


Регульовальні клапани VFG21 (ущільнення конусу – пружне)

DN, мм	k _{vs} , м ³ /год	T _{макс.г} , °C	З'єднання	Код №
				PN 16
15	4,0	150	Фланці, згідно стандарту EN1092-1	065B2502
20	6,3			065B2503
25	8,0			065B2504
32	16			065B2505
40	20			065B2506
50	32			065B2507
65	50			065B2508
80	80			065B2509
100	125			065B2510
125	160			065B2511
150	280			065B2512
200	320			065B2513
250	400	065B2514		

Регульовальні клапани VFGS2 (ущільнення конусу – металеве) для водяної пари

DN, мм	k _{vs} , м ³ /год	k _{vs} ¹⁾ , м ³ /год	T _{макс.} ²⁾ , °C	З'єднання	Код №			
					PN 16 бар	PN 25 бар	PN 40 бар	
15	4,0	2,5	350	Фланці, згідно стандарту EN1092-1	065B2430	065B2443	065B2453	
20	6,3	4,0	350		065B2431	065B2444	065B2454	
25	8,0	6,3	350		065B2432	065B2445	065B2455	
32	16	10	350		065B2433	065B2446	065B2456	
40	20	16	350		065B2434	065B2447	065B2457	
50	32	25	350		065B2435	065B2448	065B2458	
65	50	40	350		065B2436	065B2449	065B2459	
80	80	63	350		065B2437	065B2450	065B2460	
100	125	100	350		065B2438	065B2451	065B2461	
125	160	125	350		065B2439	065B2452	065B2462	
Клапани з подовженим корпусом								
150	280	–	300			065B2440	–	065B2463
200	320	–	300		065B2441	–	065B2464	
250	400	–	300		065B2442	–	065B2465	

¹⁾ Для клапанів із ділянкою потоку (для зниження шуму) – див. таблицю «Додаткове приладдя» далі

²⁾ Максимальна температура регульоване середовище для VFGS2 – див. відповідну таблицю нижче

Максимальна температура регульоване середовище для клапанів VFGS2 та використання додаткового приладдя

Температура пари	PN16		PN25		PN40	
	DN 15-125	DN 150-250	DN 15-125	DN 150-250	DN 15-125	DN 150-250
До 150 °C	Охол.	Охол. + КПК	Охол.	–	Охол.	Охол. + КПК
До 200 °C	–	–				
200 ... 300 °C	–	–	Охол. + ZFx	–	Охол. + ZFx	Охол. + КПК
300 ... 350 °C	–	–	Охол. + ZFx	–	Охол. + ZFx	–

Примітка: необхідно використовувати додаткове приладдя, так як це вказано в таблиці вище.

Охол. – охолоджувач імпульсу

ZFx – подовжувач штоку клапану

КПК – клапан з подовженим корпусом

– – не використовується

Див. таблицю «Додаткове приладдя» далі

Додаткове приладдя

Ескіз	Тип	Опис	Код №
	Імпульсна трубка AF (комплект)	- 1 × мідна трубка Ø10×1×1500 мм; - 1 × компресійний фітинг1) для підключення до трубопроводу (G ¼); - 2 × втулка	003G1391
	Охолоджувач імпульсу V1 2)	Об'єм 1 літр; із компресійними фітингами для трубки Ø10×1	003G1392
	Охолоджувач імпульсу V2 2) 3)	Об'єм 3 літри; із компресійними фітингами для трубки Ø10×1 (тільки для регулювального елемента AFD 0,05-0,35 бар (код 003G1018))	003G1403
	Компресійний фітинг 1)	Для підключення трубки Ø10×1 до регулятора, (G ¼)	003G1468
	Дільник потоку для клапанів VFGS2 (для зменшення шуму)	Для клапанів DN, мм	Код №
		15	065B2775
		20	065B2776
		25	065B2777
		32	065B2778
		40	065B2779
		50	
		65	
		80	
100			
125			
		к_{vs}, м³/год	к_{vs}⁴⁾, м³/год
		4	2,5
		6,3	4
		8	6,3
		16	10
		20	16
		32	25
		50	40
		80	63
		125	100
		160	125

1) компресійний фітинг складається з ніпеля, компресійного кільця і гайки

2) охолоджувач імпульсу повинен бути використаний на імпульсних трубках завжди, коли T середовища ≥ 150 °C (DN 15-250 мм)

3) охолоджувач імпульсу V2 використовується тільки із регулювальним елементом AFD 0,05-0,35 бар (код № 003G1006)

4) значення к_{vs} регулювальних клапанів VFGS2 буде зменшене після встановлення дільника потоку

Додаткове приладдя – Подовжувачі штоку 1)

Ескіз	Тип	Для клапанів DN, мм	T _{макс.} , °C	Код №
	ZF6	15-125	200	003G1393
	D40		200	065B2986
	ZF4		350	003G1394
	ZF5		350	003G1396

1) подовжувачі штоку клапанів необхідно використовувати завжди, коли T середовища > 150 °C

Технічні характеристики
Регульовальні елементи AFD

Площа мембрани	см ²	32	80	160	250	630			
Номінальний тиск, PN	бар	25	25	25	25	16			
Діапазон налаштування тиску, колір пружини	бар	8-16	3-12	1-6	0,5-3	1-6	0,15-1,5	0,1-0,7	0,05-0,35
		чорна	червона	червона	жовта	блакитна	червона	жовта	жовта
Матеріали									
Корпус мембранного блоку	Нержавіюча сталь, мат.№ 1.0338, оцинкована, жовтий хромат								
Мембрана	EPDM (прокатана, армована фіброю)								

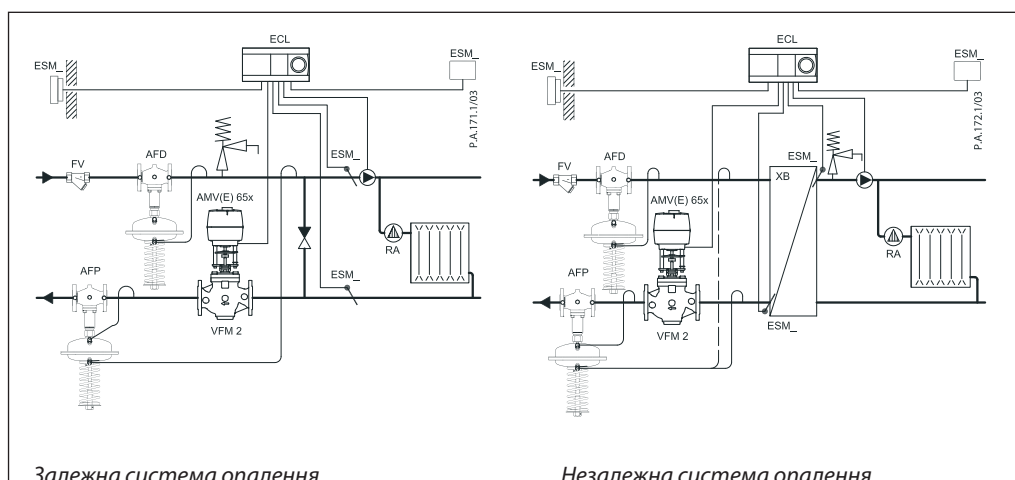
Регульовальні клапани VFG2, VFG21, VFGS2

Номінальний діаметр, DN	мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
Пропускна здатність клапану, k_{vs}	м ³ /год	4,0	6,3	8,0	16	20	32	50	80	125	160	280	320	400	
Пропускна здатність клапану, $k_{vs}^{1)}$	м ³ /год	2,5	4,0	6,3	10	16	25	40	63	100	125	-	-	-	
Витратна характеристика регулювання	Лінійна														
Фактор кавітації Z	0,6, 0,6, 0,6, 0,55, 0,55, 0,5, 0,5, 0,45, 0,4, 0,35, 0,3, 0,2, 0,2														
Протікання згідно стандарту IEC534 (% від k_{vs})	VFG2	≤0,03												≤0,05	
	VFG21	≤0,01													
	VFGS2	≤0,03												≤0,05	
Номінальний тиск, PN	бар	16, 25, 40													
Максимальний перепад тиску	PN16	16													
	PN25,40	20													
Регульоване середовище	VFG2, VFG21	Підготовлена вода або водний розчин гліколю (до 30 %)													
	VFGS2	Водяна пара, підготовлена вода або водний розчин гліколю (до 30 %)													
pH регульованого середовища	Мін. 7, макс. 10														
Температура регульованого середовища	VFG2	2...150 / 2...200 ²⁾										2...150/2...200 ²⁾			
	VFG21	2...150													
	VFGS2 ³⁾	2...200 / 2...300 / 2...350										2...300			
З'єднання	Фланці														
Матеріали															
Корпус клапану	PN16	Сірий чавун EN-GJL-250 (GG-25)													
	PN25	Високоміцний чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)													
	PN40	Сталева лиття GP240GH (GS-C 25)													
Сідло клапану	Нержавіюча сталь, мат.№ 1.4021												мат.№ 1.4313		
Конус (золотник) клапану	Нержавіюча сталь, мат.№ 1.4404												мат.№ 1.4021		
Ущільнення	VFG2, VFGS2	Метал													
	VFG21	EPDM													

¹⁾ для клапанів VFGS2 із встановленим дільником потоку (для зниження шуму) – див. таблицю «Додаткове приладдя»

²⁾ при температурах більше 150 °C (для DN 15-250 мм) використовувати тільки разом із охолоджувачами імпульсів (див. «Додаткове приладдя»)

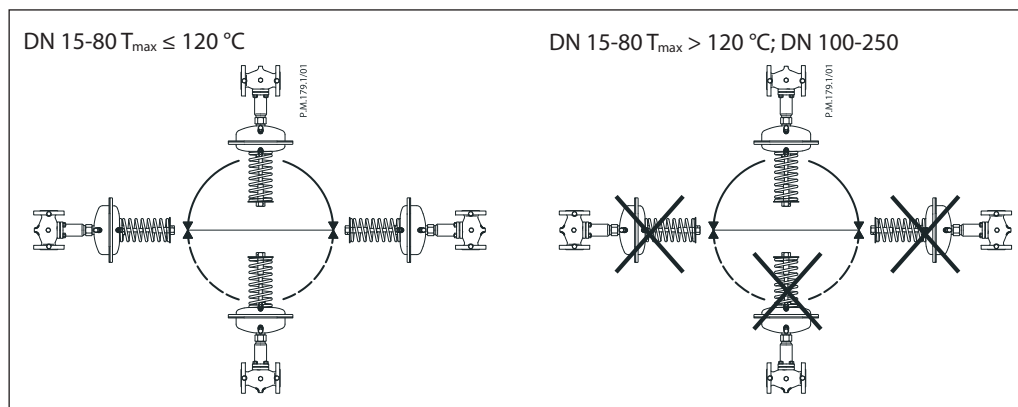
³⁾ в парових системах завжди необхідно застосовувати додаткове приладдя (див. таблицю «Максимальна температура регульованого середовища для клапанів VFGS2 та використання додаткового приладдя» вище)

Приклади застосування


Монтажні положення

При температурі регульованого середовища до 120 °C регулятори з клапанами DN 15...80 мм можуть бути встановлені в будь-якому положенні.

При температурі регульованого середовища більше 120 °C, регулятори з клапанами DN 15...80 мм та, незалежно від температури регульованого середовища, всі регулятори з клапанами DN 100...250 мм, повинні бути встановлені тільки на горизонтальних трубопроводах регулювальним елементом донизу.

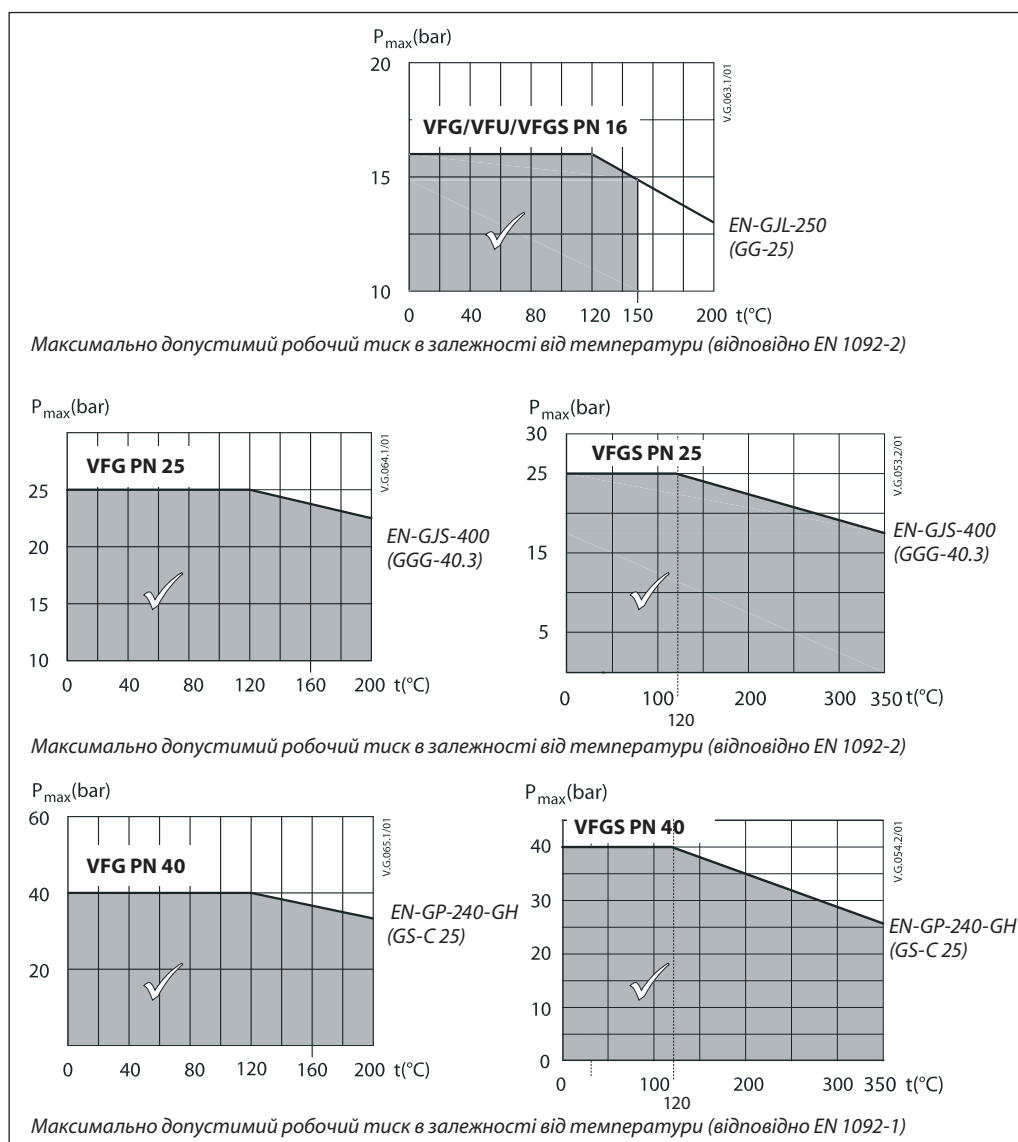

Діаграма залежності робочого тиску від температури

Робоча зона знаходиться нижче P-T лінії і закінчується на T_{max} для кожного клапану

Примітка:

① при температурах більше 150 °C (для DN 15-250 мм) використовувати тільки разом із охолоджувачами імпульсів (див. «Додаткове приладдя»)

② в парових системах завжди необхідно застосовувати додаткове приладдя (див. таблицю «Максимальна температура регульованого середовища для клапанів VFGS2 та використання додаткового приладдя» вище)



Приклад вибору

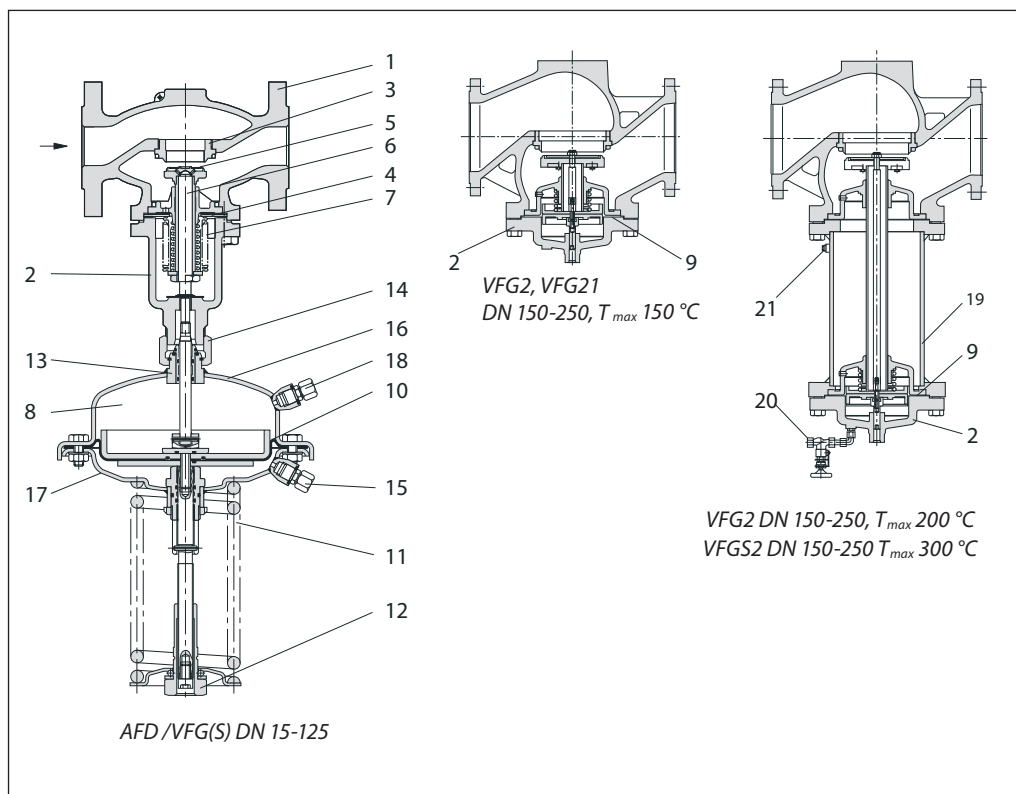
Дивись Приклад вибору наведений в технічному описі автоматичних регуляторів тиску AVD.

Для вибору регуляторів, які працюють з водяною парою в якості теплоносія, в тому числі й автоматичних регуляторів тиску «після себе» AFD/VFGS2, Вам необхідно завітати на Тепловий портал Данофсс Україна (використовуючи посилання нижче). В розділі «Література» знайти сторінку «Опитувальні листи», завантажити та заповнити опитувальний лист, на відповідний тип обладнання (регулятор тиску «після себе» прямої дії), та направити його нам по факсу або електроною поштою (координати вказані в тлі опитувального листа).

www.heating.danfoss.ua -> Завантажити -> Опитувальні листи

Конструкція

1. Корпус клапану
2. Кришка
3. Сідло клапану
4. Вкладень клапану
5. Конус (золотник) клапану, розвантажений по тиску
6. Шток клапану
7. Сильфон для розвантаження по тиску
8. Регулювальний елемент
9. Мембрана для розвантаження по тиску
10. Мембрана регулювального елемента
11. Запобіжний клапан від надмірного тиску
12. Пружина налаштування
13. Гайка налаштування
14. Конус ущільнення
15. З'єднувальна гайка
16. Компресійний фітинг для імпульсної трубки
17. Верхня частина корпусу мембранного блоку
18. Нижня частина корпусу мембранного блоку
19. Подовження корпусу клапану
20. Запірний кран для заповнення водою
21. Пробка


Принцип дії

Тиск в трубопроводі за регулювальним клапаном передається через імпульсну трубку до камери тиску мембранного блоку регулятора та впливає на мембрану для регулювання тиску. З іншого боку на мембрану діє атмосферний тиск, через повітряний отвір. Значення тиску контролюється за допомогою відповідного налаштування пружини.

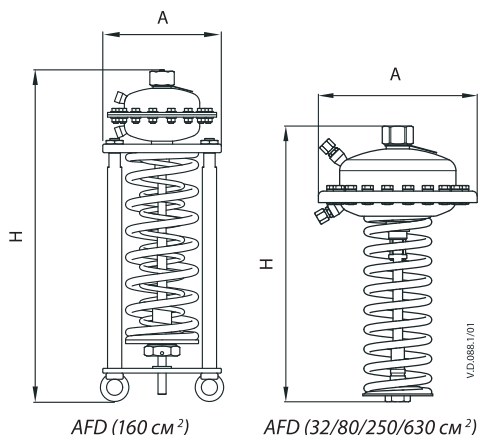
Регулювальний клапан регулятора закривається при зростанні тиску за регулятором, та відкривається при його падінні – для підтримання необхідного значення.

Налаштування
Встановлення необхідного тиску

Налаштування необхідного значення тиску виконується за допомогою пружини налаштування. Зміна ступеня стиснення пружини, тобто необхідного значення тиску після регулятора, виконується обертанням гайки налаштування гайковим ключем.

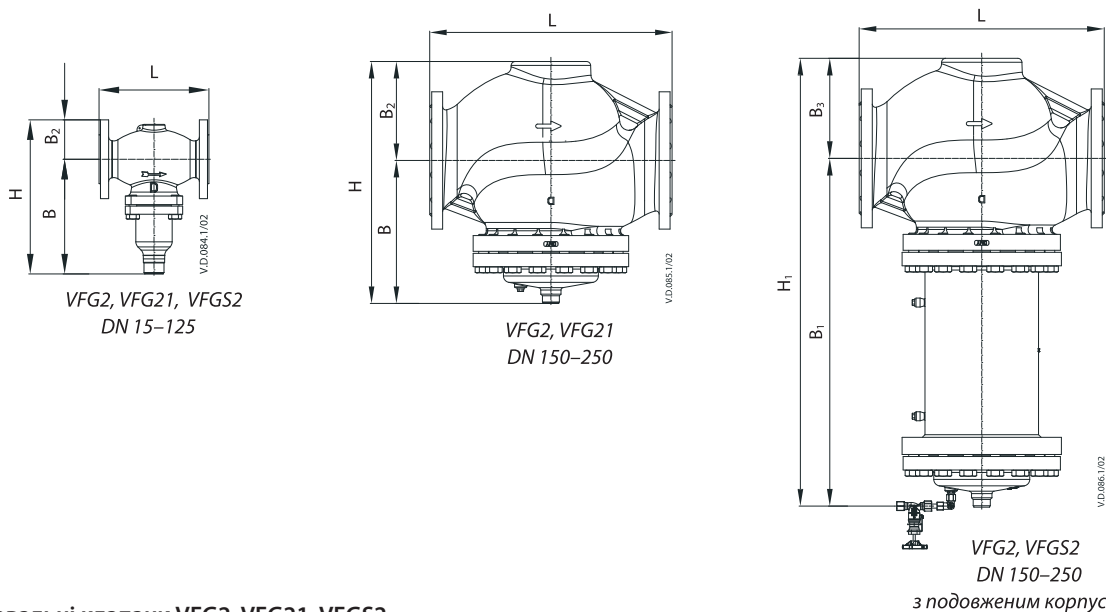
Для налаштування необхідного для підтримання значення тиску в місці відбору імпульсу (підключення імпульсної трубки до трубопроводу) необхідно використовувати показання манометру, який повинен бути встановлений в цьому місці, або в безпосередній близькості до нього.

Габаритні та приєднувальні розміри



Регулювальні елементи AFD

Діапазон налаштування нДр _s	бар	3-12; 8-16	0,5-3; 1-6	1-6	0,1-0,7; 0,15-1,5	0,05-0,35
Площа мембрани	см ²	32	80	160	250	630
A	мм	172	172	250	263	380
H	мм	435	430	710	470	520
Вага	кг	7,5	7,5	32,4	13	28



Регулювальні клапани VFG2, VFG21, VFGS2

DN	мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
L	мм	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	
B	мм	212	212	238	238	240	240	275	275	380	380	326	354	404	
B2	мм	55	55	66	66	83	83	95	95	125	125	179	237	257	
H	мм	267	267	304	304	323	323	370	370	505	505	505	591	661	
Вага VFG2	PN16	6,2	6,8	8,9	11,5	14,5	17,2	28,6	31,9	60,4	67,0	117,5	193	337	
	PN25	6,2	7,0	9,4	11,5	14,2	17,3	29,3	31,8	59,5	65,5	-			
	PN40	6,6	7,6	10,3	12,4	16,1	18,2	32,1	34,5	69,6	79,5	146	263	346,6	
Вага VFG21	PN16	5,8	6,7	9,4	11,3	14,5	17,4	30,0	32,2	61,6	64,5	116,5	201,5	315,5	
	PN16	6,2	6,8	9,3	11,6	14,8	17,1	29,7	32,0	62,1	65,5	-			
	PN25	6,0	7,1	9,3	11,1	14,5	17,2	30,0	32,6	60,0	65,3	-			
Вага VFGS2	PN40	6,6	7,8	9,3	12,4	15,6	18,1	32,8	35,1	70,1	76,0	-			
	PN40	6,6	7,8	9,3	12,4	15,6	18,1	32,8	35,1	70,1	76,0	-			
Клапани з подовженим корпусом															
L	мм											550,5	600	747,5	
B1	мм											630	855	1205	
B3	мм											169	234	254	
H1	мм											799	1089	1459	
Вага VFG2	PN16											152,5	273	515,5	
	PN40											150,5	328,5	475,5	
Вага VFGS2	PN16											174,7	305,5	512,1	
	PN40											193,5	314,3	539,5	

Габаритні та
приєднувальні
розміри
(продовження)

